

TW 95/ 6-CL - Bloc de jonction en traversée de paroi



1708757

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1708757>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration représente une version
1 pôle de l'article

Bloc de jonction de traversée de panneau, type de raccordement: Raccordement par levier coudé T-LOX, Raccordement par cosse, nombre de pôles: 6, courant de charge: 232 A, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 175 mm, coloris: gris

Avantages

- Le levier de commande permet de raccorder de grands conducteurs rapidement et simplement
- Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
- Le serre-fils ouvert à 90° permet d'orienter aisément le conducteur
- Montage rapide et sans outil sur la paroi du boîtier à l'aide d'une clavette

Données commerciales

Référence	1708757
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AA1GFA
Product key	AA1GFA
GTIN	4055626020426
Poids par pièce (emballage compris)	1 □ 272 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 □ 209,056 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Bloc de jonction de traversée de panneau
Gamme de produits	TW 95/...-CL
Nombre de pôles	6
Pas	26 mm
Nombre de connexions	12
Nombre de rangées	1
Nombre de potentiels	6

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Propriétés

Intensité nominale I_N	232 A
Tension nominale U_N	1000 V
Tension de référence (III/3)	1000 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	8 kV
Tension assignée (III/2)	1000 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2)	8 kV
Tension de référence (II/2)	1000 V
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	6 kV

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Système de connecteurs	TW 95
Section nominale	95 mm ²

Raccordement du conducteur Extérieur

Type de raccordement	Raccordement par levier coudé T-LOX
Sens de raccordement du conducteur dans le sens d'enfichage	0 °
Câble unifilaire/Point de connexion câblé	25 mm ² ... 95 mm ²
Section de conducteur souple	25 mm ² ... 95 mm ²
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique	25 mm ² ... 95 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique	25 mm ² ... 95 mm ²
Longueur à dénuder	25 mm

Raccordement du conducteur Intérieur

Type de raccordement	Raccordement par cosse
----------------------	------------------------

TW 95/ 6-CL - Bloc de jonction en traversée de paroi



1708757

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1708757>

Sens de raccordement du conducteur dans le sens d'enfichage	0 °
---	-----

Montage

Épaisseur de paroi	1 mm...5 mm
--------------------	-------------

Indications sur les matériaux

Indication de matériau - contact

Remarque	Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Matériau de contact	Alliage de Cu
Qualité de surface	étamé

Indication de matériau - boîtier

Coloris (Boîtiers)	gris (7042)
Matériau isolant	PA
Groupe d'isolant	I
IRC selon CEI 60112	600
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12	850
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13	775
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2	125 °C


Remarques

Consigne de sécurité

Consigne de sécurité	• Seuls des électriciens qualifiés sont autorisés à installer et à utiliser ce produit. Pour détecter et éviter les dangers, le personnel qualifié doit être familiarisé avec les bases de l'électrotechnique.
	• Tenez compte des caractéristiques techniques indiquées ici et des documents disponibles dans « Téléchargements ». Dans la zone des téléchargements, vous trouverez des informations importantes, telles que p. ex. les instructions d'installation, les dessins techniques et les données 3D.
	• Le cône d'introduction du câble n'est pas protégé contre les contacts fortuits avec les doigts. Ne jamais connecter, ni déconnecter le bloc de jonction s'il est sous tension. Prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection contre les contacts accidentels.

Dimensions

Dessin coté



TW 95/ 6-CL - Bloc de jonction en traversée de paroi



1708757

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1708757>

Pas	25 mm
	25 mm
Largeur [w]	175 mm

Dimensions extérieures

Hauteur [h1]	81,8 mm
Longueur [l1]	50,9 mm

Dimensions intérieures

Hauteur [h2]	65,6 mm
Longueur [l2]	67,15 mm

Contrôles mécaniques

Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs

Spécification de contrôle	DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Résultat	Essai réussi

Contrôle de traction

Spécification de contrôle	DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Section de conducteur/type de conducteur/effort de traction, valeur nominale/réelle	25 mm ² / rigide / > 135 N
	25 mm ² / souple / > 135 N
	95 mm ² / rigide / > 351 N
	95 mm ² / souple / > 351 N
	25 mm ² / Souple avec embout / > 135 N
	95 mm ² / Souple avec embout / > 351 N

Contrôles électriques

Essai d'échauffement

Spécification de contrôle	(Sur la base de) CEI 60947-7-1:2009-04
Exigence contrôle de l'échauffement	Augmentation de température ≤ 45 K

Résistance aux courants de courte durée

Spécification de contrôle	DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
---------------------------	---------------------------------------

Distances dans l'air et lignes de fuite | 1. Coordination de l'isolation

Spécification de contrôle	DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Groupe d'isolant	I
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tension d'isolement assignée (III/3)	1000 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	8 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3)	8 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3)	12,5 mm
Tension d'isolement assignée (III/2)	1000 V
Tension de choc assignée (III/2)	8 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène	8 mm

TW 95/ 6-CL - Bloc de jonction en traversée de paroi



1708757

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1708757>

(III/2)	
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2)	8 mm
Tension d'isolement assignée (II/2)	1000 V
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	6 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2)	5,5 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2)	5,5 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai de résistance aux vibrations

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Fréquence	10 - 150 - 10 Hz
Vitesse de balayage	1 octave/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Accélération	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Durée de contrôle par axe	2,5 h
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z

Essai au fil incandescent

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Température	960 °C
Temps d'action	30 s

Conditions ambiantes

Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	30 % ... 70 %
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (En fonction de la courbe de capacité de courant / de derating)

Conditions ambiantes


Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (En fonction de la courbe de capacité de courant / de derating)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	30 % ... 70 %
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
-------------------------	------------------------


Dessins

Dessin coté

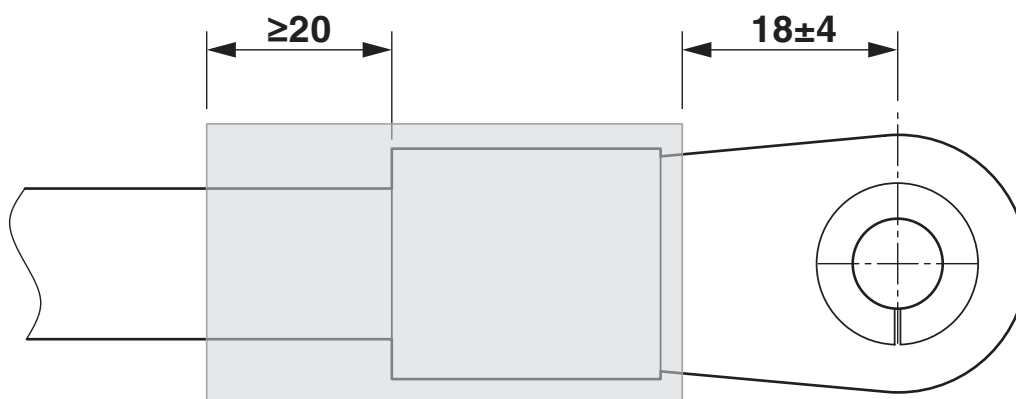


Rigidité diélectrique > 19,7 kV/mm (CEI 243), min. Épaisseur de la paroi complètement réduire à $\geq 0,5$ mm

Diagramme

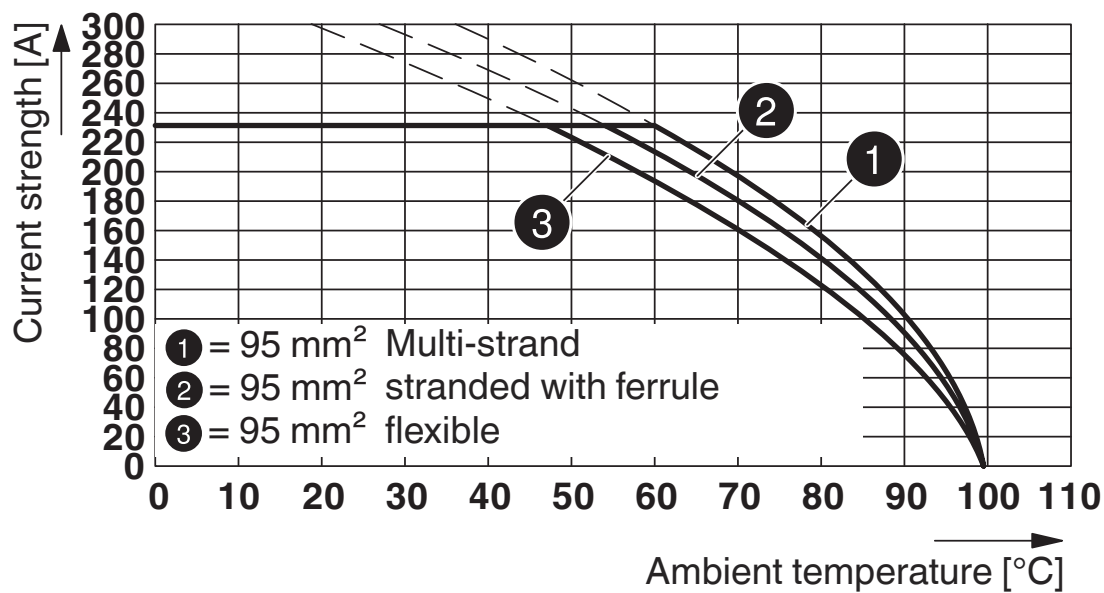


Type : TW 95/...-CL

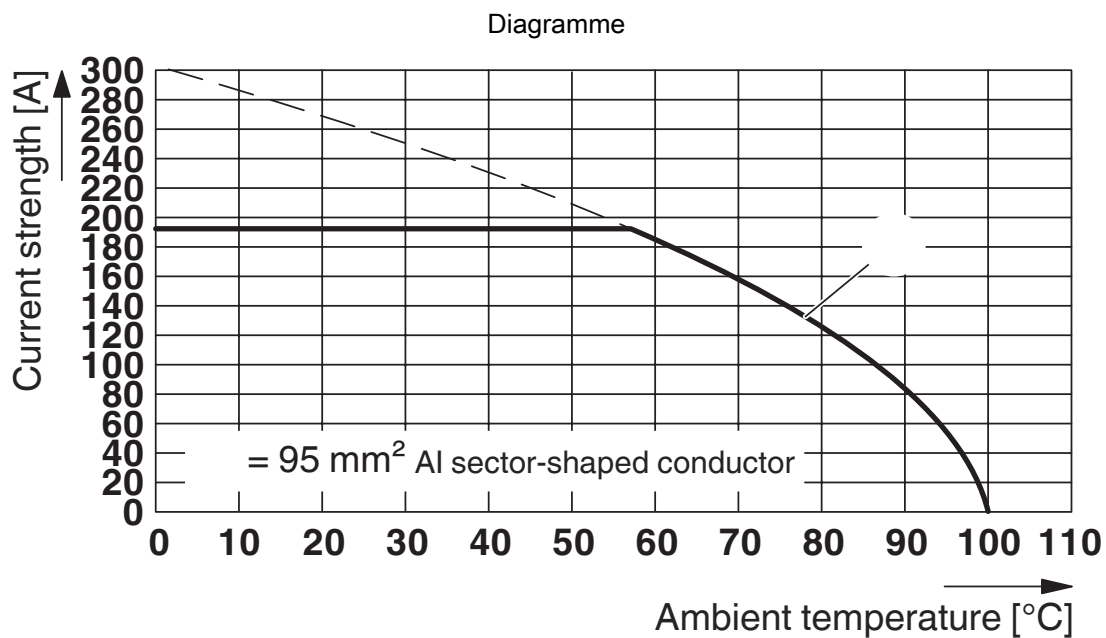

Type : TW 95/...-CL

Gabarit perçage / géom. pastille soudage

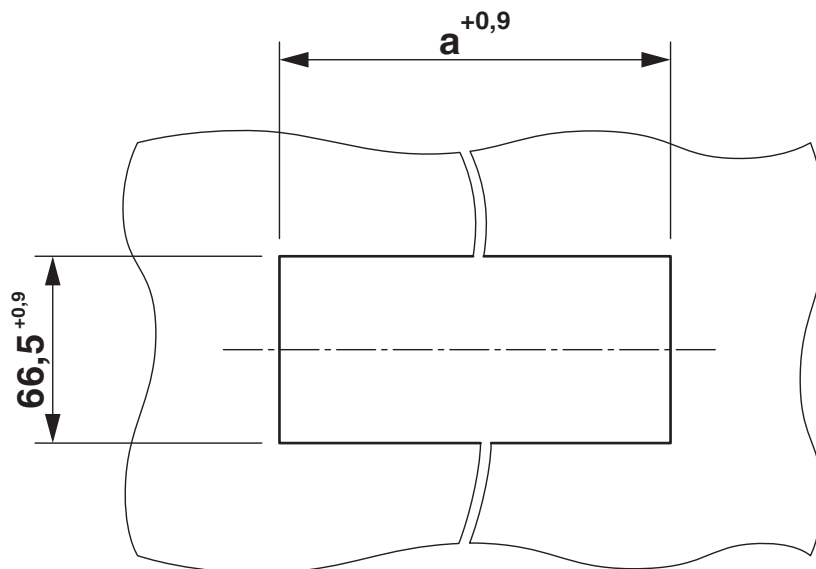

Cote a = 165 mm

TW 95/ 6-CL - Bloc de jonction en traversée de paroi



1708757

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1708757>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1708757>

 cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E60425-20160914				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
C				
	600 V	200 A	4 - 3/0	-

 Approbation du sigle VDE Identifiant de l'homologation: 40045667				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	1000 V	232 A	-	25 - 95

TW 95/ 6-CL - Bloc de jonction en traversée de paroi



1708757

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1708757>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141134
ECLASS-15.0	27141134

ETIM

ETIM 10.0	EC001283
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--