


RBK 25 SQ SN7151 (715 314)

■ Los equipos de puesta a tierra y cortocircuito pueden configurarse online a través del configurador EaS

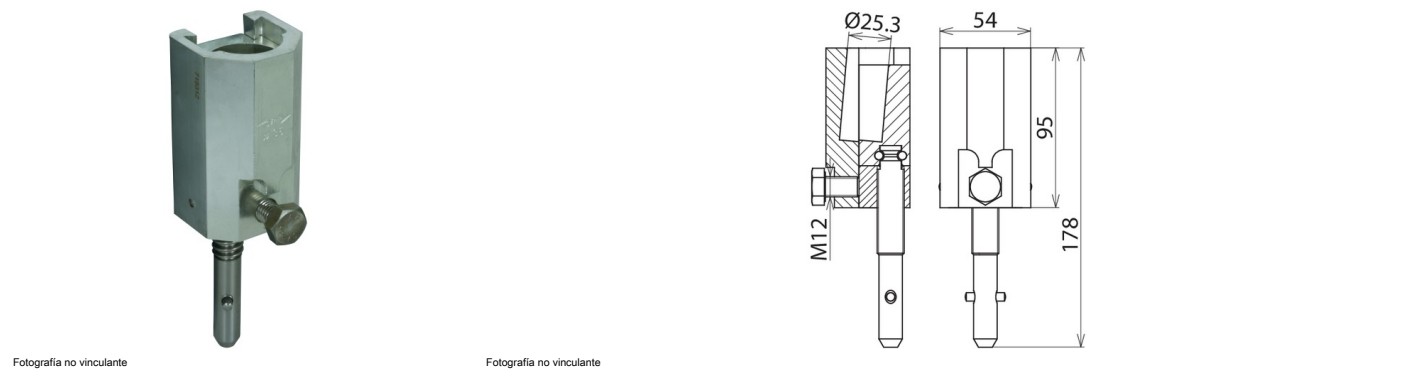

| Tipo art. no.                                        | RBK 25 SQ SN7151 715 314                                               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Para pernos redondos de contacto Ø                   | 25 mm                                                                  |
| Protección antitorsión                               | PK1                                                                    |
| Para sección de cable Cu                             | 16 ... 150 mm²                                                         |
| Máx. corriente de cortocircuito I <sub>k</sub> 0,5 s | 42,0 kA                                                                |
| Máx. corriente de cortocircuito I <sub>k</sub> 1 s   | 29,6 kA                                                                |
| Normativa                                            | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), husillo roscado con pasador DIN 48087 |
| Margen de temperatura                                | -25 °C ... +55 °C                                                      |
| Material de la estructura de borna                   | aleación Cu/gal Sn                                                     |
| Material del husillo                                 | aleación Cu/gal Sn                                                     |
| Material de la pieza de presión                      | aleación Cu/gal Sn                                                     |
| Peso                                                 | 1,61 kg                                                                |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)          | 85359000                                                               |
| GTIN                                                 | 4013364132474                                                          |
| UPE                                                  | 1 unidad(es)                                                           |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

¡Las bornas tienen que tener la misma corriente máxima de cortocircuito que los cables de puesta a tierra y cortocircuito!